

INFORME DE CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO FIRE REACTION CERTIFICATE

SOLICITANTE/
APPLICANT:

SONATEX 2000, S.L.
P.I de Casablanca
ES-01300 LAGUARDIA ALAVA

REFERENCIA/
REFERENCE:

BARRERA ANTIFUEGO.---

MATERIAL/
MATERIAL:

BARRERA ANTIFUEGO COLOR NEGRO DE 5 mm DE EXPESOR
APROXIMADAMENTE PARA SU UBICACIÓN COMO TAPICERIA, SEGÚN
CLIENTE. COMPOSICIÓN POLIETER, SEGÚN CLIENTE.

SOPORTE/
SUPPORT:

ADHESIVO/
ADHESIVE:

La muestra del material objeto de ensayo sobre el soporte descrito, de acuerdo con el contenido del presente documento y conforme a la norma UNE 23.727-90 1R queda clasificada como / The sample of material for testing on the support described, in accordance with the content of this document and under standard UNE 23.727-90 1R is hereby classified as:

M.1

Informe de clasificación Nº/
Classification report Nº:

8492


Esta clasificación es consecuencia de los resultados obtenidos en el informe de ensayo
This classification is the consequence of the results obtained in the report on test Nº:

Nº


2012AU0356

Fecha de emisión/
Date of issue:

22/05/2012

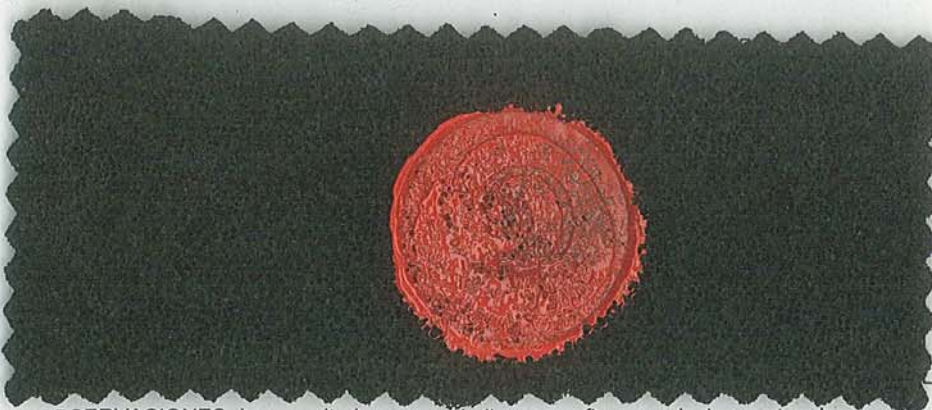

JEFE DTO. COMPORTAMIENTO AL
FUEGO/ HEAD OF FIRE BEHAVIOUR DEPT.

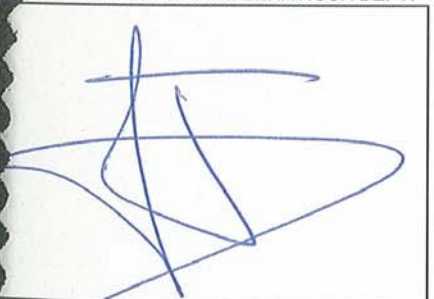

OBSERVACIONES: Los resultados que se indican se refieren exclusivamente a la muestra, producto o material entregado al laboratorio, ensayado en las condiciones indicadas en la norma citada en el presente documento. Este informe tiene una validez de 5 años /
REMARKS: The results indicated refer exclusively to the sample, product or material given to the laboratory, tested in the conditions indicated in the standard quoted in this document. This report has a validity of 5 years.